


Installation de la sonde pour PSMT

Référence : RR1LRBX002X

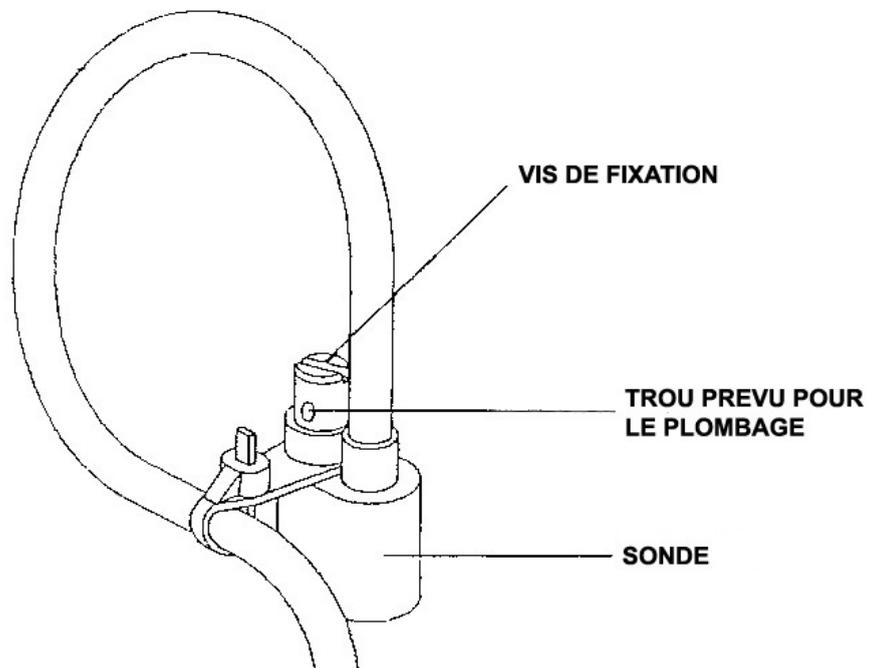

Tous les PSMT ont un logement pour recevoir une sonde à contact sec.
 Installer la sonde dans le logement prévu et la fixer à l'aide de la vis fournie.
 La vis de fixation peut être plombée sur le compteur.
 L'impulsion se récupère entre les fils **JAUNE** et **NOIR**.
 Le fil rouge : Boucle de sécurité (sert à détecter si un câble a été coupé)
 Le fil bleu n'est pas à connecter.
 Il n'y a pas lieu de tenir compte de la polarité lors du branchement de ces fils.

Les différentes valeurs d'impulsions pour le PSMT sont :

Dn 15 et 20 mm : 1 impulsion tous les 0.5 litres

Dn 30 et 40 mm : 1 impulsion tous les 5 litres

Module radio connectable : Waveflow

